

Systemes disoration Thermique particate


Z/0-01

RENO


Traitement d'une baie en service après dépose de l'appui de fenêtre


Edition mai 2013

Vue de profil

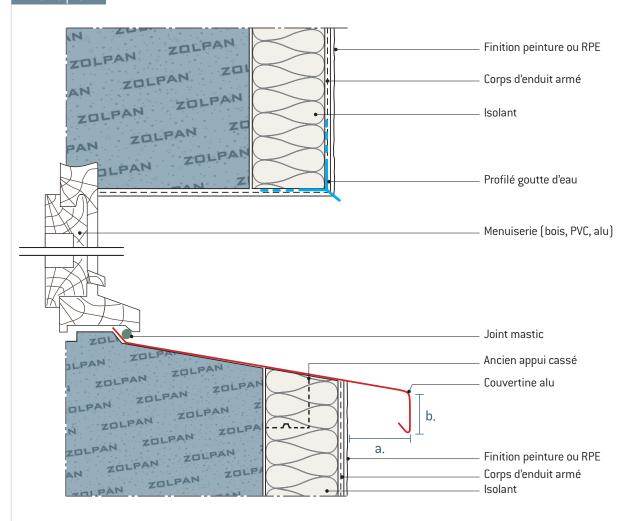

MODES DE FIXATION



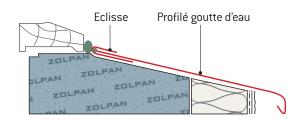

- **a.** ≥ 25 mm
- $b. \ge 50$ mm pour bâtiment de hauteur ≤ 28 mètres
 - $\geq 100 \ \text{mm}$ pour bâtiment de hauteur > 28 mètres et en front de mer